


Profil kanalizacji zbiorników

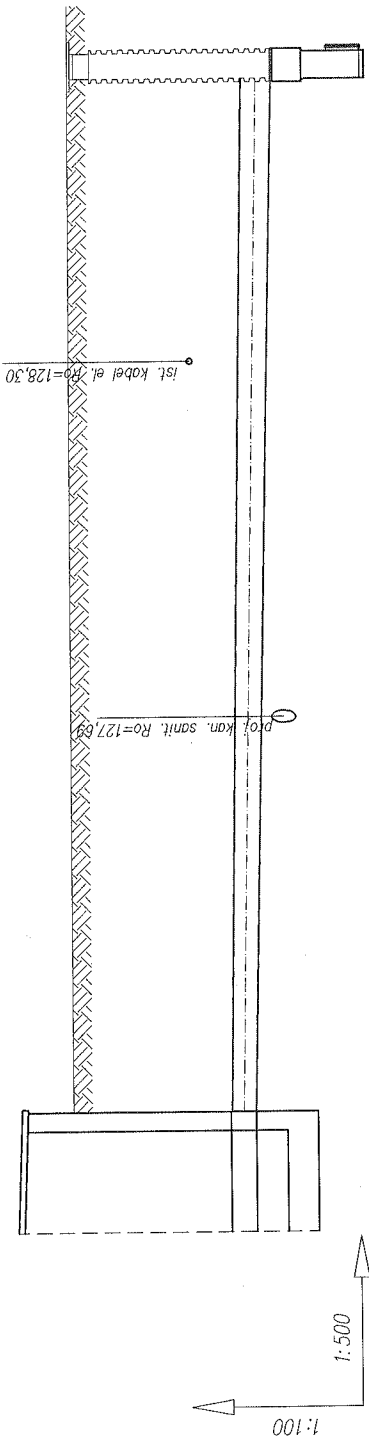

Poziom porównawczy – 126,50m n.p.m.

Rzędna terenu [m n.p.t.]	129,10
Rzędna dna przewodu	127,90
Przykrycie przewodu [m]	1,04
Spadek	5,3%
Odległość [m]	0,00

PE100 SD17 Ø160x9,5

Kz

Sk2

STAROSTWO POWIATOWE
w Białymstoku
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
15-569 Białystok, ul. Borsucza 2
tel. 85-740-39-72

Obiekt Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 89/1 w Jeżewie gm. Tykocin

Adres Działka nr 89/1 Ubręb: 200212_5.0007 Jeżewo Stare; gm. Tykocin

Inwestor Gmina Tykocin; ul. 11 Listopada 8; 16-080 Tykocin

Przedmiot rysunku PROFIL KANALIZACJI ZBIORNIKÓW

	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	inż. Tadeusz Wyszowski	INSTALACJE SANITARNE	BI/189/91	08.08.2016	
Sprawdzający:	mgr inż. Sławomir Majewski	INSTALACJE SANITARNE	PDL/0115/POOS/08	08.08.2016	

Skala 1:100 1:500 Nr.rys 14