
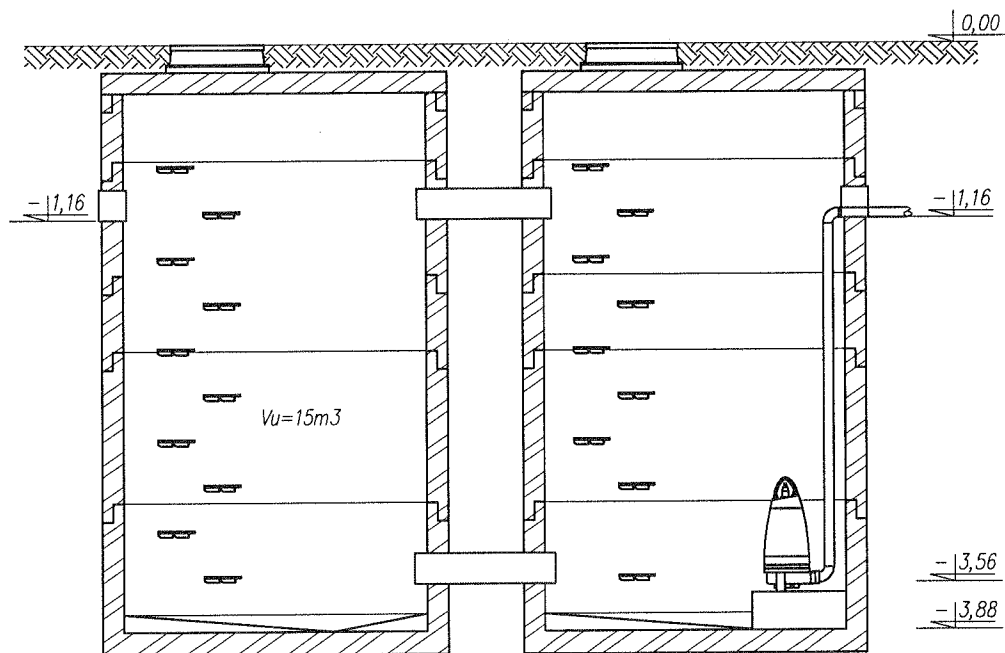


Osadnik popłuczyn

Łączna pojemność użytkowa - 15m³


STAROSTWO POWIATOWE
w Białymstoku
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
15-800 Białystok, ul. Borsucza 2
tel. 15 740-90-77

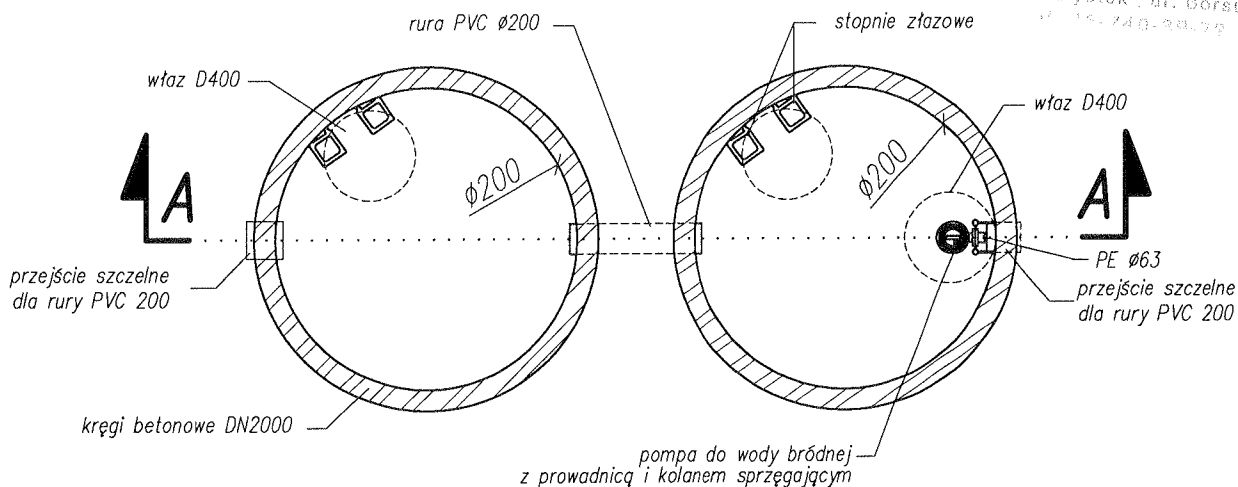

Obiekt	Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 89/1 w Jeżewie gm. Tykocin				
Adres	Działka nr 89/1 Ubręb: 200212_5.0007 Jeżewo Stare; gm. Tykocin				
Inwestor	Gmina Tykocin; ul. 11 Listopada 8; 16-080 Tykocin				
Przedmiot rysunku	OSADNIK POPŁUCZYN			Skala	Nr.rys
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	1:50	10
Projektant:	inż. Tadeusz Wyszowski	INSTALACJE SANITARNE	BI/189/91	08.08.2016	
Sprawdzający:	mgr inż. Sławomir Majewski	INSTALACJE SANITARNE	PDL/0115/POOS/08	08.08.2016	

Profil kanalizacji chlorowni

STAROSTWO POWIATOWE
w Białymstoku
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
15-500 Białystok, ul. Borsucza 2
tel. 85-740-89-72

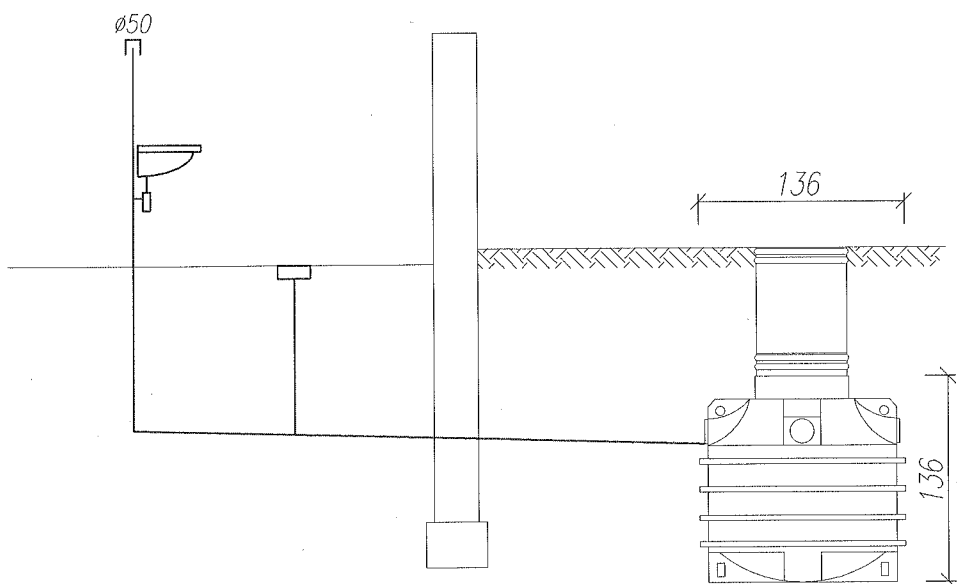

zbiornik szczelny $V=2,0m^3$

Poziom porównawczy – 126,00m n.p.m.		
Rzędna terenu [m n.p.t.]	129,00	129,10
Rzędna dna przewodu	127,91	127,80
Przykrycie przewodu [m]	0,98	1,19
Spadek / Odległość	2,5% / 4,40	
Długość [m]	0,00	4,40
Um PVC110 Zb2		

Obiekt	Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 89/1 w Jeżewie gm. Tykocin				
Adres	Działka nr 89/1 Ubręb: 200212__5.0007 Jeżewo Stare; gm. Tykocin				
Inwestor	Gmina Tykocin; ul. 11 Listopada 8; 16-080 Tykocin				
Przedmiot rysunku	PROFIL KANALIZACJI CHLOROWNI			Skala	Nr.rys
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	1:50	11
Projektant:	inż. Tadeusz Wyszowski	INSTALACJE SANITARNE	BI/189/91	08.08.2016	[Signature]
Sprawdzający:	mgr inż. Sławomir Majewski	INSTALACJE SANITARNE	PDL/0115/POOS/08	08.08.2016	