


ZASILANIE Z RG

OŚW. POM.: SZATNIA 0/21	0,3kW	YDYzo 3(4)x1,5mm2	GN. EL. 230V: SALA PRZEDSZKOLNA 0/15	1,0kW	YDYzo 3x2,5mm2
OŚW. POM.: KOMUNIKACJA 0/1, 0/23	0,2kW	YDYzo 3(4)x1,5mm2	GN. EL. 230V: SALA PRZEDSZKOLNA 0/16	1,0kW	YDYzo 3x2,5mm2
OŚW. POM.: SANITARIAT DZIECI 0/17	0,2kW	YDYzo 3(4)x1,5mm2	GN. EL. 230V: SALA PRZEDSZKOLNA 0/19	1,0kW	YDYzo 3x2,5mm2
OŚW. POM.: SALA PRZEDSZKOLNA 0/15	0,3kW	YDYzo 3(4)x1,5mm2	GN. EL. 230V: SALA PRZEDSZKOLNA 0/20	1,0kW	YDYzo 3x2,5mm2
OŚW. POM.: SALA PRZEDSZKOLNA 0/16	0,3kW	YDYzo 3(4)x1,5mm2	GN. EL. 230V: POKÓJ DYREKTORA 0/18	0,4kW	YDYzo 3x2,5mm2
OŚW. POM.: SALA PRZEDSZKOLNA 0/19	0,3kW	YDYzo 3(4)x1,5mm2	GN. EL. 230V: ROZDZIELNIA POSILKÓW 0/22	0,6kW	YDYzo 3x2,5mm2
OŚW. POM.: SALA PRZEDSZKOLNA 0/20	0,3kW	YDYzo 3(4)x1,5mm2	GN. EL. 230V: SZATNIA 0/21	1,6kW	YDYzo 3x2,5mm2
OŚW. POM.: POKÓJ DYREKTORA 0/18	0,1kW	YDYzo 3(4)x1,5mm2	GN. EL. 230V: SANITARIAT DZIECI 0/17	0,6kW	YDYzo 3x2,5mm2
OŚW. POM.: ROZDZIELNIA POSILKÓW 0/22	0,3kW	YDYzo 3(4)x1,5mm2	GN. EL. 230V: WYPUST ZASILANIE DOMOFONU 0/21	0,3kW	YDYzo 3x2,5mm2
REZERWA			GN. EL. 230V: SANITARIAT DZIECI POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY 0/16	1,5kW	YDYzo 3x2,5mm2
			GN. EL. 230V: SANITARIAT DZIECI POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY 0/15	1,5kW	YDYzo 3x2,5mm2
			GN. EL. 230V: SANITARIAT DZIECI POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY 0/22	1,5kW	YDYzo 3x2,5mm2
			GN. EL. 230V: SANITARIAT DZIECI POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY 0/17	1,5kW	YDYzo 3x2,5mm2
			GN. EL. 230V "DATA" 0/15, 0/16, 0/18	0,6kW	YDYzo 3x2,5mm2
			GN. EL. 230V "DATA" 0/19, 0/20	0,6kW	YDYzo 3x2,5mm2

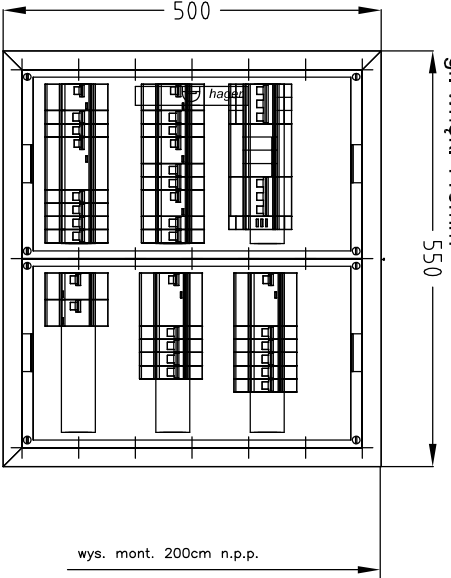

$P_i = 17kW$
 $k_i = 0,51$
 $P_s = 8,6kW$
 $\cos\varphi = 0,93$
 $I_b = 13,4A$

Charakterystyka obudowy:
Stopień ochrony: IP30
Klasa ochrony: II
Kolor: RAL 9010
norma: PN-EN 61439
blacha stalowa: 1 mm,
powlekana lakierem proszkowym
drzwi pełne metalowe
zamek

		Arch-Eko Projekt Jolanta Kotowska ul. Wysoki Stoczek 58 lok.4/1, 15-754 Białystok tel. biuro 532 889 456	
Obiekt	przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej w Tykocinie na przedszkole	PROJEKT WYKONAWCZY	
Inwestor	16-080 jednostka ewidencyjna Tykocin, obręb ewid. Tykocin, ul. Kochanowskiego 1 nr geod. działek 2043, 2045, 2049, 2052		
Adres	Gmina Tykocin 16-080 Tykocin, ul. 11 Listopada 8		
Przedmiot rys.	SCHEMAT ZASILANIA ROZDZIELNICA R04	Autor: mgr inż. Mirosław Góralski Bz.13302	
Data	29.11.2019 r.		
Skala	-	Nr rys. E3	