



Profil kanalizacji popłucznej

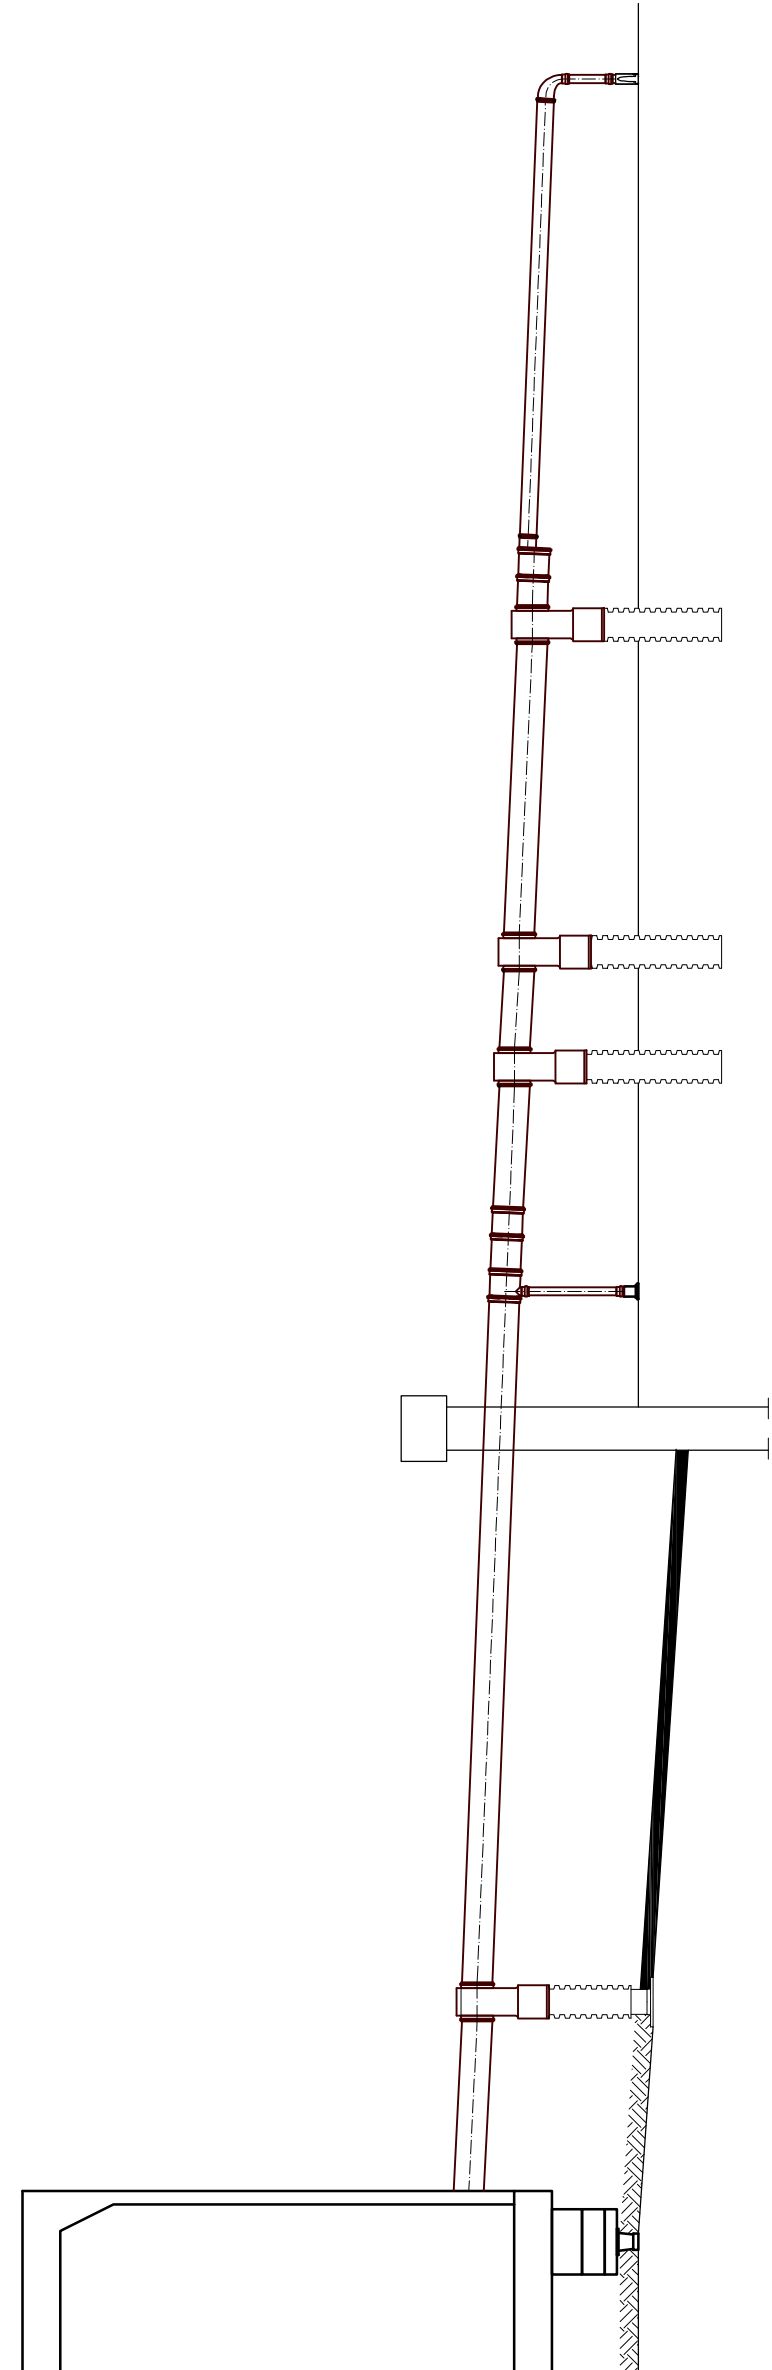

Poziom porównawczy – 137,00m n.p.m.									
Rzędna terenu [m n.p.t.]	141,80	141,80	141,80	141,80	141,80	141,80	141,80	141,90	141,80
Rzędna dna przewodu	141,14	141,01	140,99	140,91	140,87	140,83	140,82	140,63	140,58
Przekrycie przewodu [m]	0,55	0,59	0,61	0,69	0,73	0,77	0,78	1,07	1,02
Spadek	2,0%	0,72%	2,0%	2,0%	2,0%	0,82%	2,0%	2,50%	
Odległość [m]	0,00	6,50	0,72	4,33	1,52	2,15	9,40	2,50	
		2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	
		7,22	11,55	13,07	15,22	16,04	25,44	27,94	
OL PVC ø110 SN8 Li'ta 1 S2 S3 S4 2 K1 PVC ø200 SN8 Li'ta Sk1 Op									

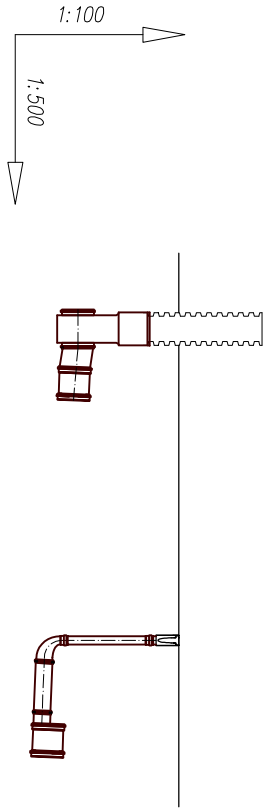

Poziom porównawczy – 140,00m n.p.m.									
Rzędna terenu [m n.p.t.]	141,80	141,80	141,80	141,80	141,80	141,80	141,80	141,80	141,80
Rzędna dna przewodu	141,03	141,01	140,86	140,83	140,83	140,83	140,83	140,83	140,83
Przekrycie przewodu [m]	0,57	0,59	0,74	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
Spadek	0,80%	0,80%	2,1%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%
Odległość [m]	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2,5%	2,1%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%
		0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 1 OL 2									

Objekt	Rozbudowa z przebudową stacji uzdatniania wody w Sierkach									
Adres	Działka nr 77 Obręb: 200212_5.0027 Sierki, gm. Tykocin									
Inwestor	Gmina Tykocin, ul. 11 Listopada 8; 16-080 Tykocin									
Przedmiot rysunku	PROFIL KANALIZACJI POPŁUCZNEJ									
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis					
Projektant:	inż. Tadeusz Wyszowski	INSTALACJE SANITARNE	BJ/189/91							
Sprawdzający:	mgr inż. Sławomir Majewski	INSTALACJE SANITARNE	PDL0115/POOS/08							