


Profil kanalizacji zbiorników

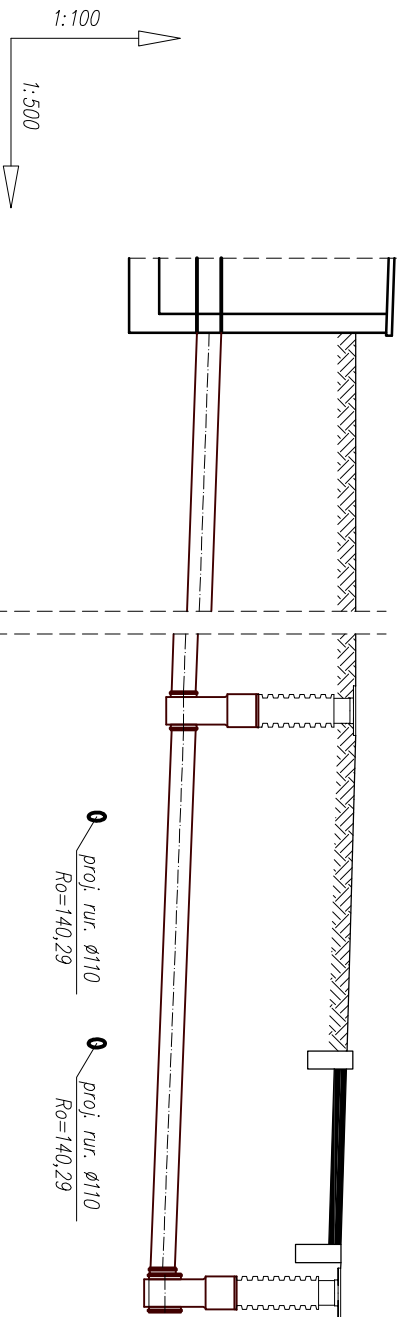

Poziom porównawczy – 139,00m n.p.m.			
Rzędna terenu [m n.p.t.]	142,00	141,90	141,90
Rzędna dna przewodu	140,95	140,77	140,63
Przekrycie przewodu [m]	0,89	0,98	1,07
Spadek	Długość	9,70	7,70
		0,3%	2,0%
Odległość [m]	0,00	9,70	17,40

Obiekt	Rozbudowa z przebudową stacji uzdatniania wody w Sierkach				
Adres	Działka nr 77 Obręb: 200212_5.0027 Sierki, gm. Tykocin				
Investor	Gmina Tykocin, ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin				
Przedmiot rysunku	PROFIL KANALIZACJI ZBIORNIKÓW			Skala	Nr.rys
	Imię i nazwisko			1:100	16
	Specjalność			1:500	
Projektant:	inż. Tadeusz Wyszowski	INSTALACJE SANITARNE	Nr uprawnień	Bi/189/91	Podpis
Sprawdzający:	mgr inż. Sławomir Majewski	INSTALACJE SANITARNE			