


Profil kanalizacji sanitarnej

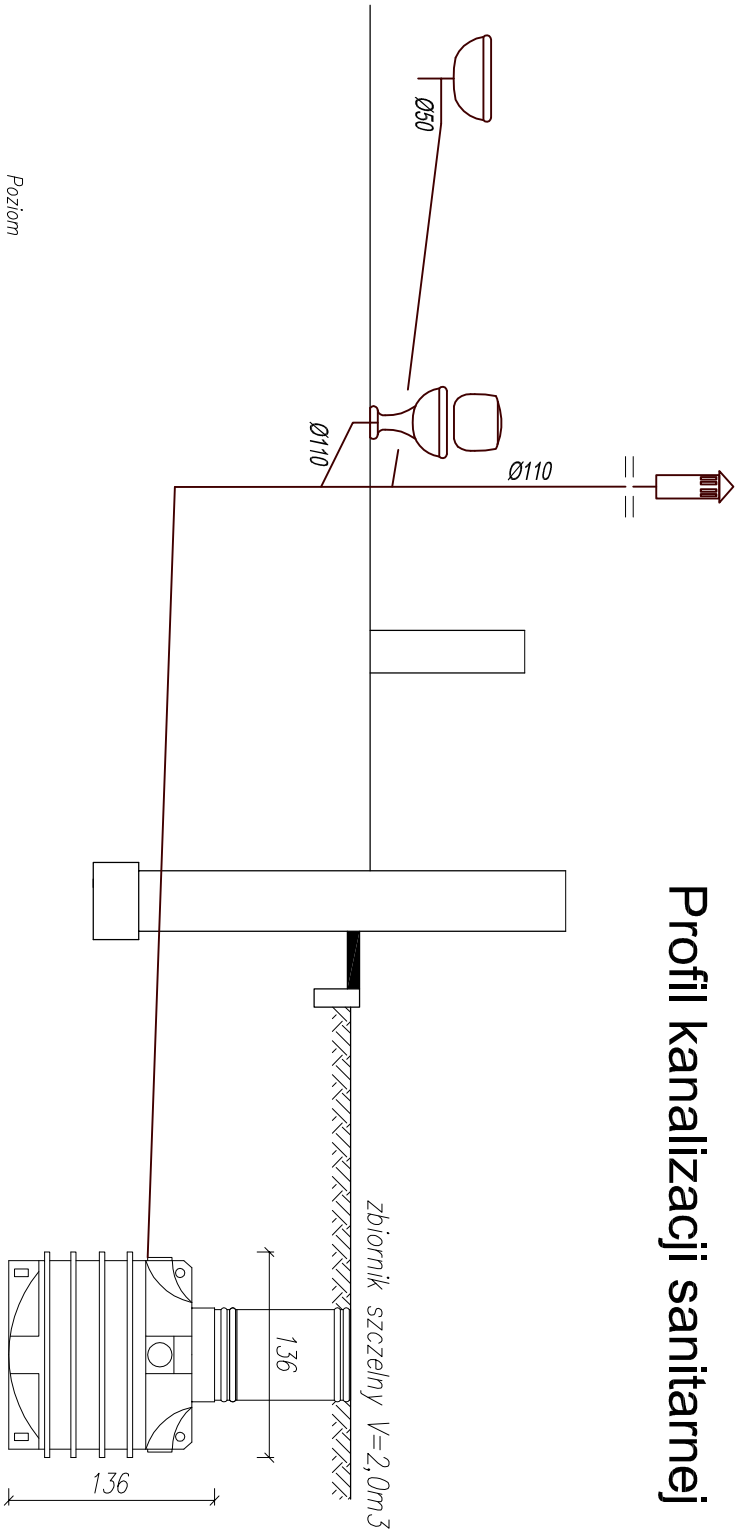

Poziom porównawczy – 139,50m n.p.m.				
Rzędno terenu [m n.p.t.]	142,13			
Rzędno dna przewodu	140,84			
Przykrycie przewodu [m]	1,13			
Spadek	3,5‰	Odległość	5,10	
Długość [m]	0,00			5,10

Ks1

PVC160

Zb1

Obiekt	Rozbudowa z przebudową stacji uzdatniania wody w Sierkach				
Adres	Działka nr 77 Obręb: 200212_5.0027 Sierki, gm. Tykocin				
Investor	Gmina Tykocin; ul. 11 Listopada 8; 16-080 Tykocin				
Przedmiot rysunku	PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ			Skala	Nr.rys
				1:50	14
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	inż. Tadeusz Wyszowski	INSTALACJE SANITARNE	BI/189/91		
Sprawdzający:	mgr inż. Sławomir Majewski	INSTALACJE SANITARNE	PDL/0115/POOS/08		