


Profil kanalizacji chlorowni

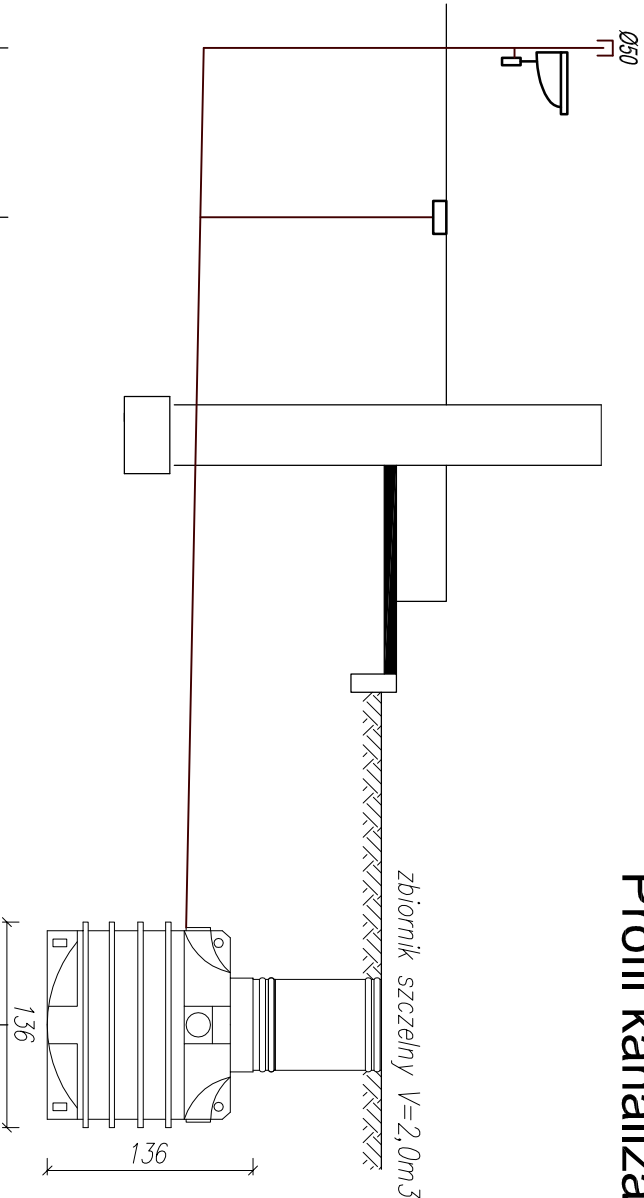

Poziom porównawczy – 139,00m n.p.m.			
Rzędna terenu [m n.p.i.]	142,13	142,13	141,70
Rzędna dna przewodu	140,53	140,50	140,41
Przykrycie przewodu [m]	1,49	1,52	1,18
Spadek	2,6%	1,12	6,46
		2,6%	
Długość [m]	0,00	1,12	5,34

Um

K1

PVC110

Zb2

Obiekt	Rozbudowa z przebudową stacji uzdatniania wody w Sierkach				
Adres	Działka nr 77 Obręb: 200212_5.0027 Sierki, gm. Tykocin				
Inwestor	Gmina Tykocin, ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin				
Przedmiot rysunku	PROFIL KANALIZACJI CHLOROWNI			Skala	Nr.rys 13
	Inie i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	inż. Tadeusz Wyszkowski	INSTALACJE SANITARNE	BI/189/91		
Sprawdzający:	mgr inż. Sławomir Majewski	INSTALACJE SANITARNE	PDL/0115/POOS/08		