


CENTALA 4
Centrala nawiewno-wyiewna STOJACA
- wydajność N=1630m³/h, W=1190m³/h
- spręż dysp. N-300Pa, W-300Pa
- wymiennik przeciwprądowy 80%
- nagrzewnica wodna 7,48kW

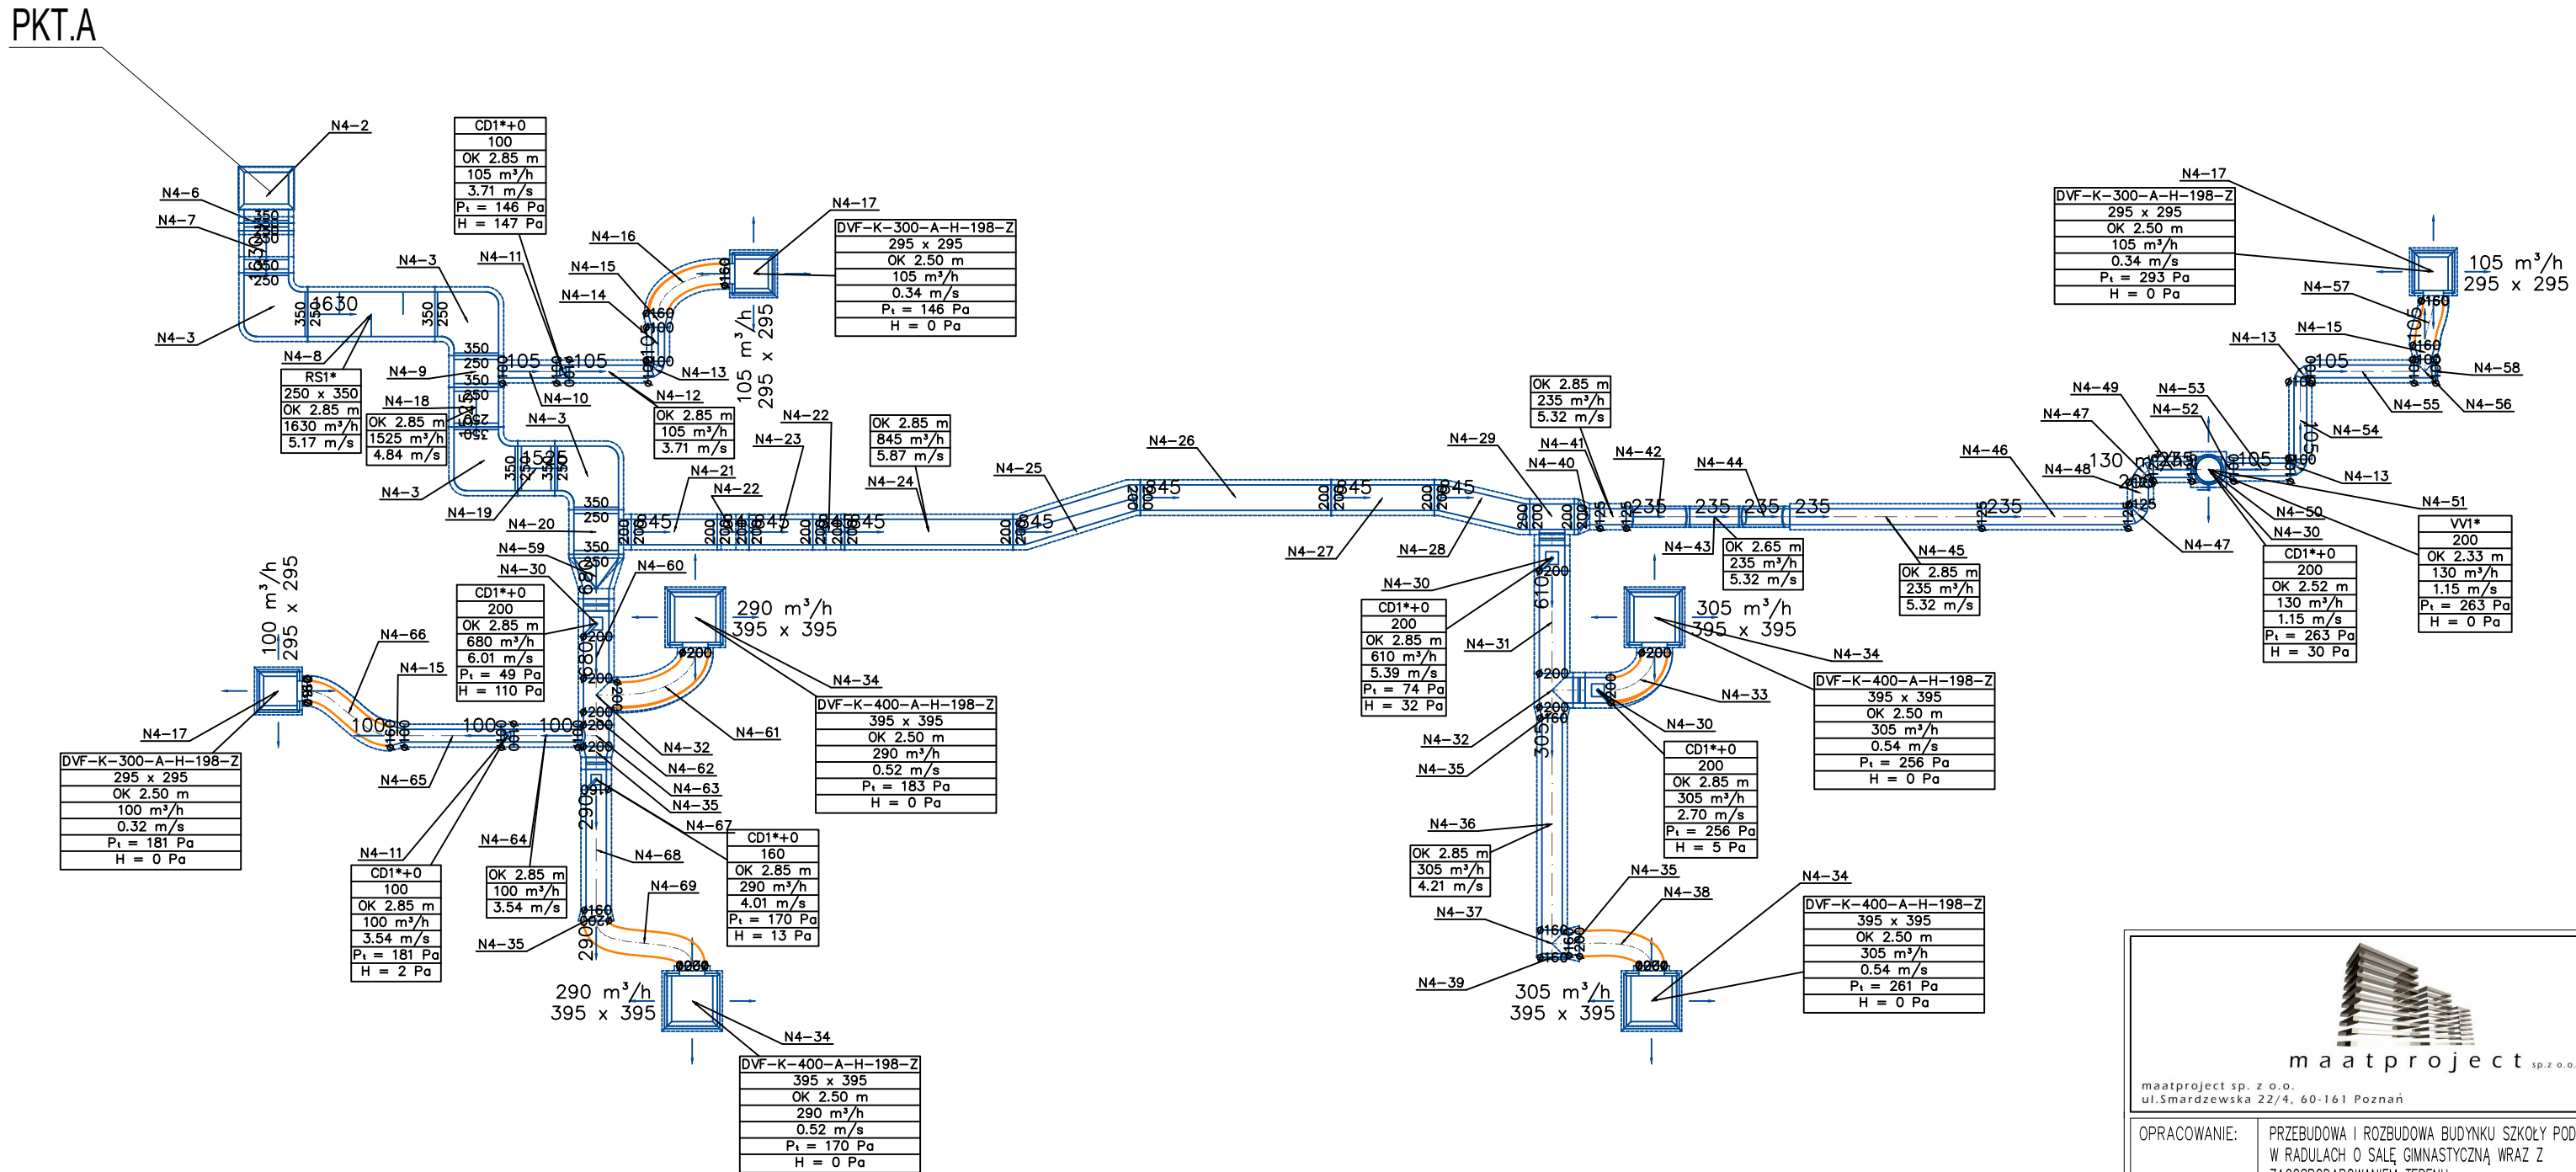

maatproject sp. z o.o.
ul. Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań

OPRACOWANIE:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADULACH O SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.
ADRES BUDOWY:	Dz. nr 61/24, obręb Radule, gmina Tykocin
INWESTOR:	Gmina Tykocin
ADRES:	ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin
AUTORZY OPRACOWANIA:	podpisy:
PROJEKTANT:	mgr inż. Irmína Ziéfkowska upr. nr WKP/0358/PWOS/09
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Sławomir Lebica upr. nr WKP/0154/PWOS/09
WENTYLACJA - LINIA N4	
branża: SANITARNA	data: 26.06.2021r.
skala: 1:50	