
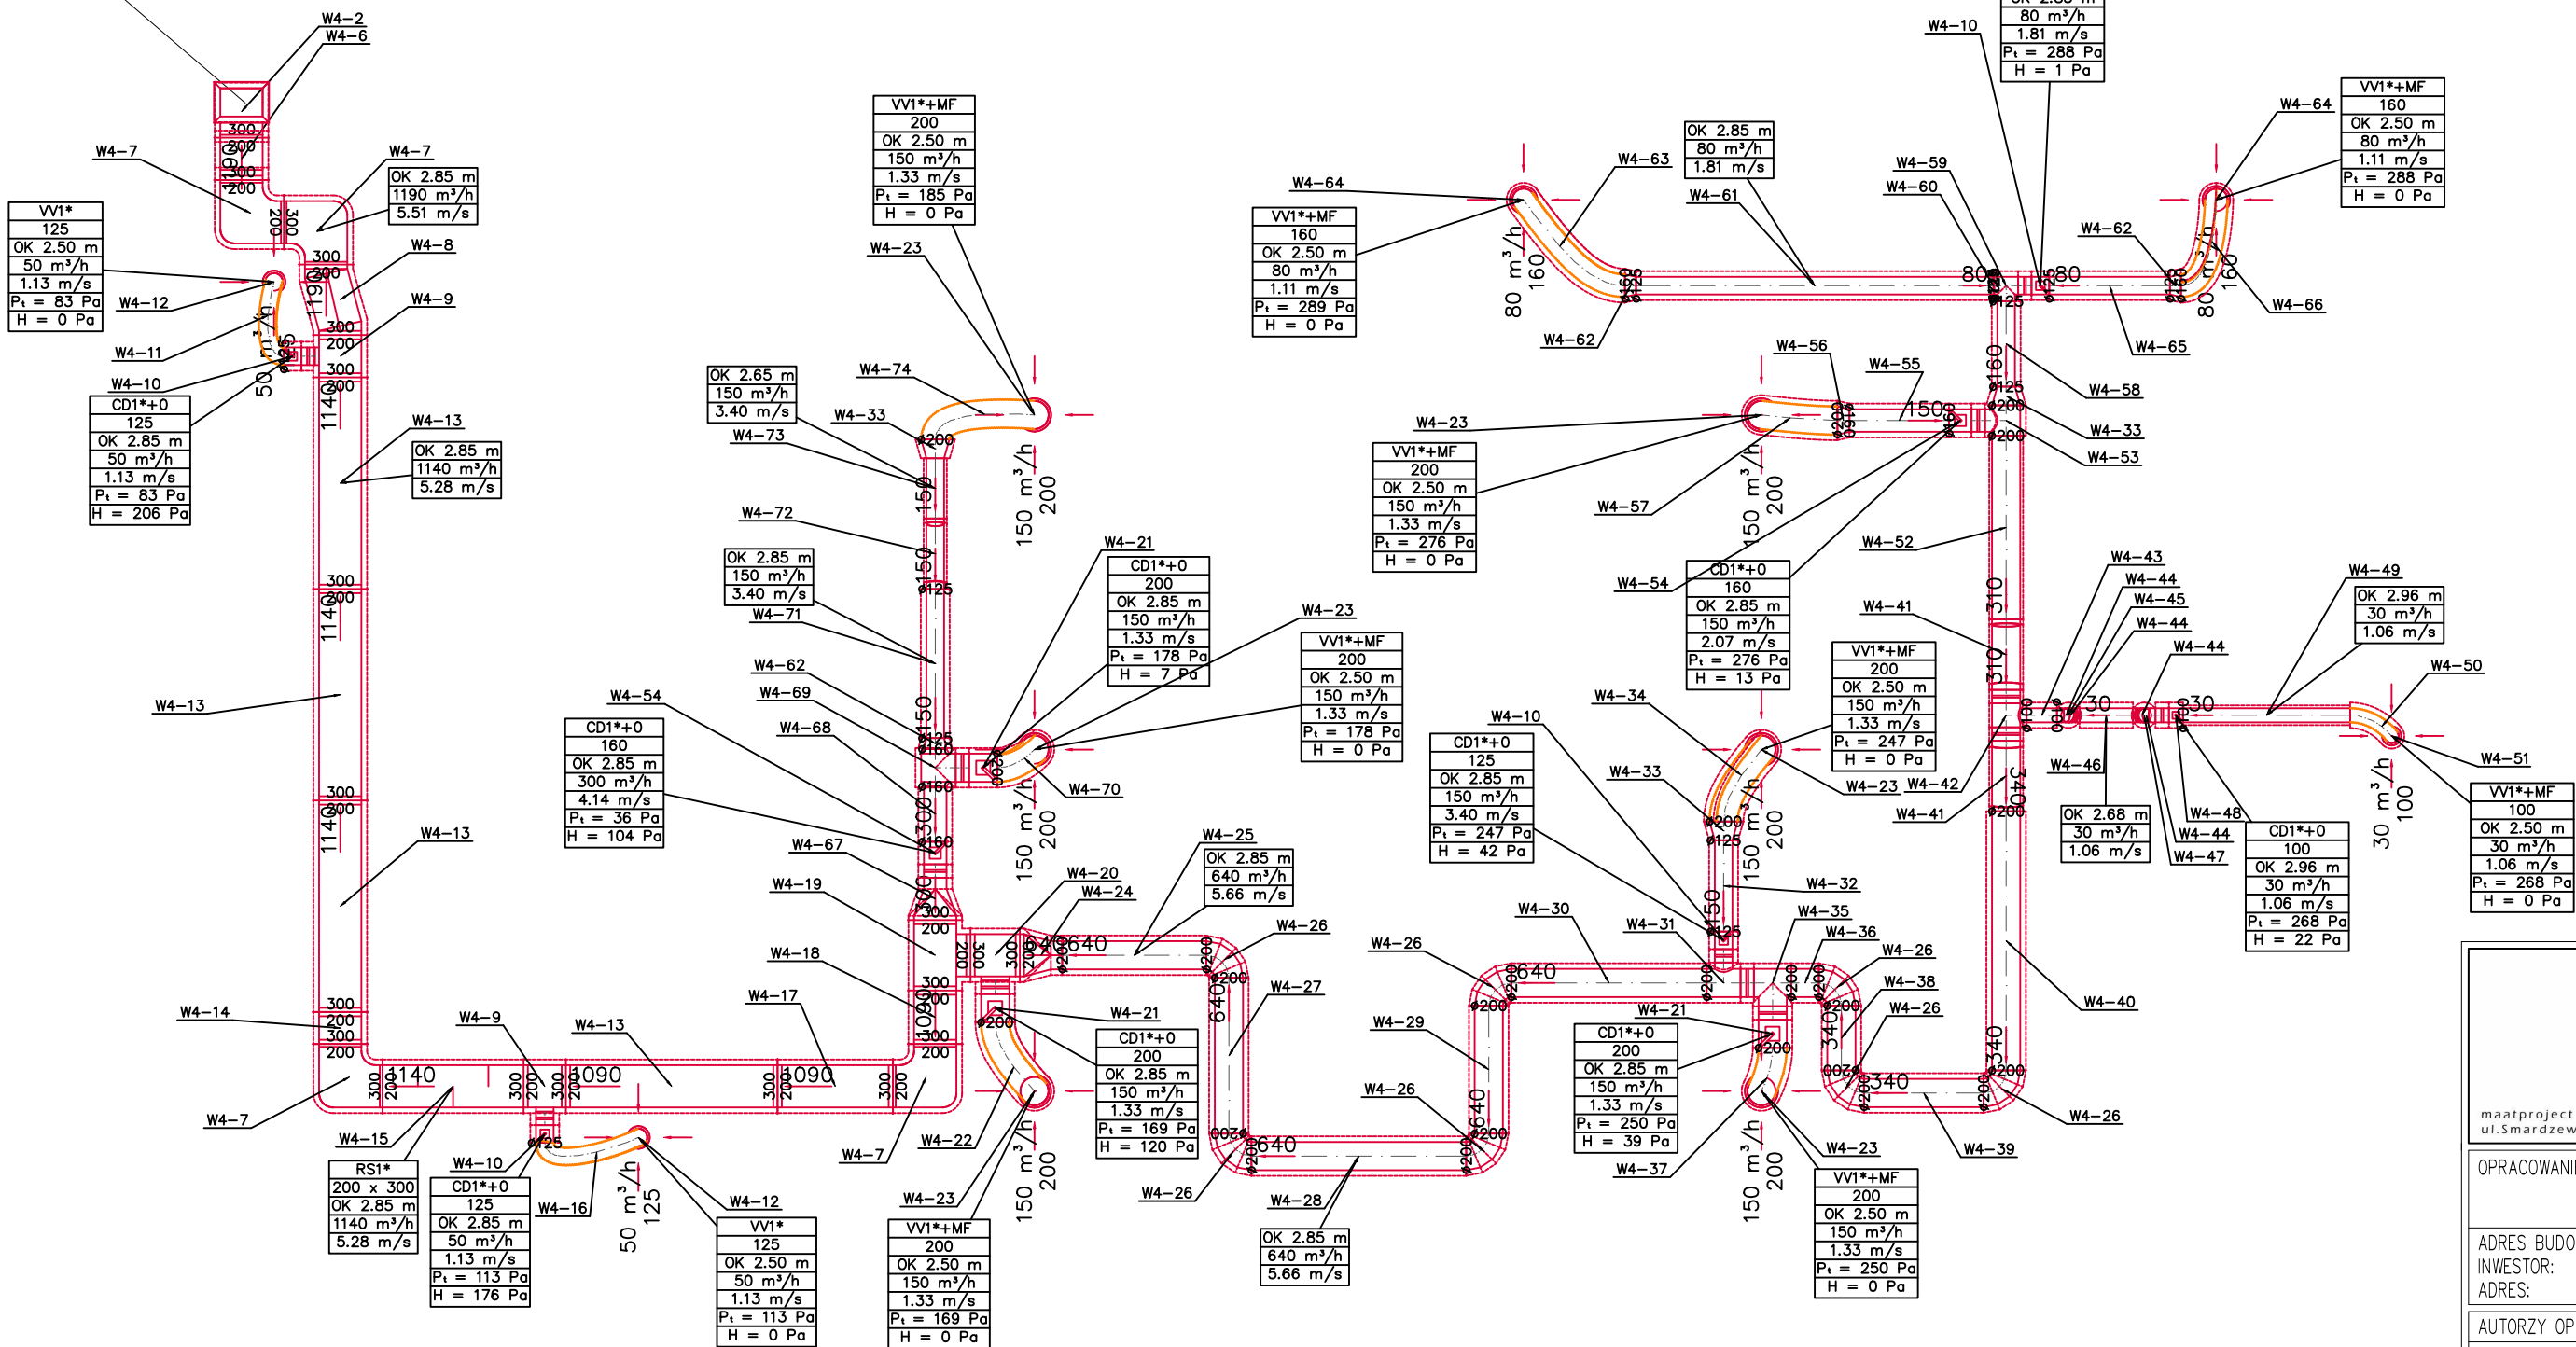


PKT.A

POZIOM PODLOGI W WENTYLATORNI

±0.00

PKT.A

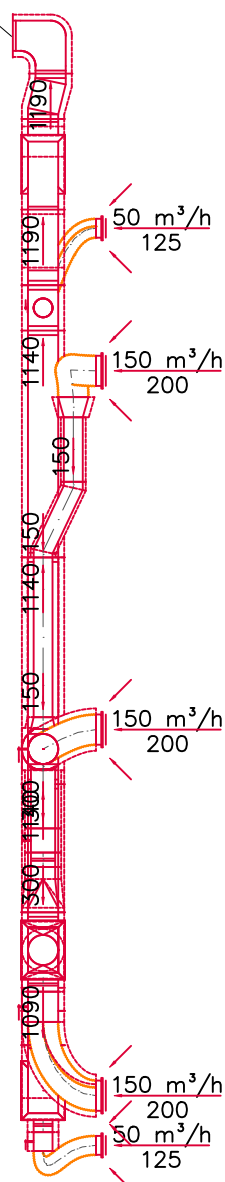

maatproject sp. z o.o.
ul. Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań

| | |
|-----------------------|---|
| OPRACOWANIE: | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADULACH O SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. |
| ADRES BUDOWY: | Dz. nr 61/24, obręb Radule, gmina Tykocin |
| INWESTOR: | Gmina Tykocin |
| ADRES: | ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin |
| AUTORZY OPRACOWANIA: | podpisy: |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Irmína Ziéfkowska upr. nr WKP/0358/P00S/09 |
| SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. Sławomir Lebica upr. nr WKP/0154/PW0S/09 |
| WENTYLACJA - LINIA W4 | |
| branża: SANITARNA | data: 26.06.2021r. |
| skala: 1:50 | |